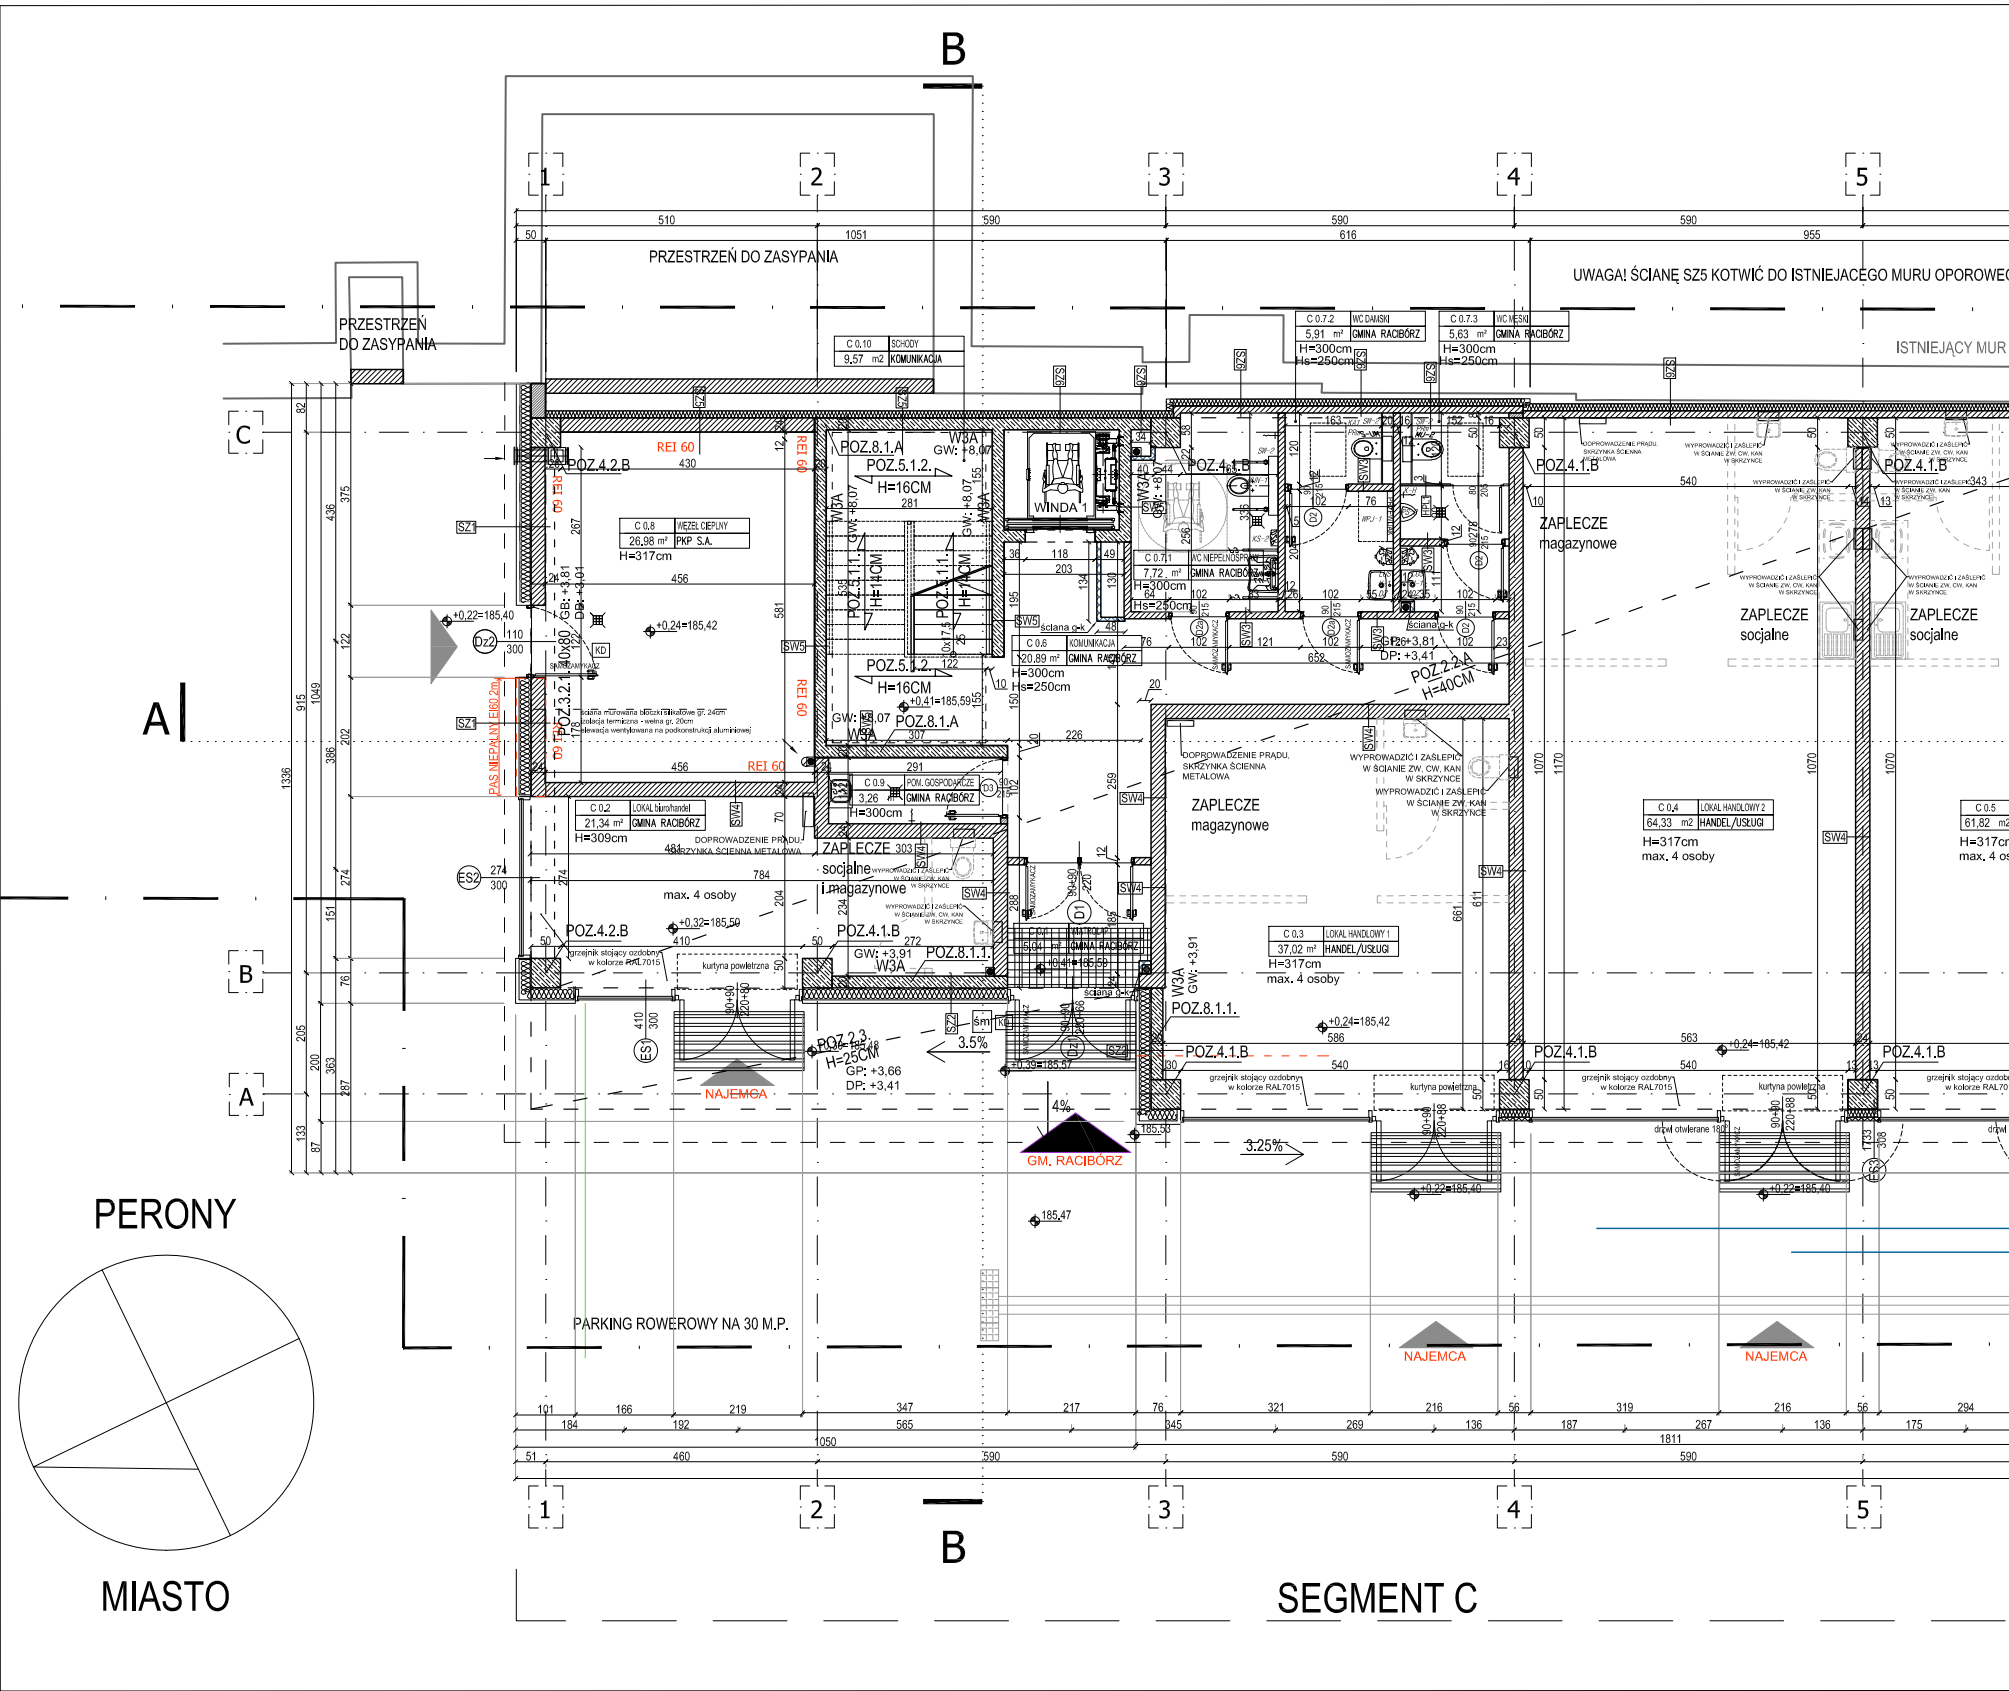
B
1
2
3
4
5
PRZESTRZEŃ DO ZASYPANIA
PRZESTRZEŃ DO ZASYPANIA
UWAGA! ŚCIANĘ SZ5 KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEG
ISTNIEJĄCY MUR
C 0.10 SCHODY 9,57 m2 KOMUNIKACJA
C 0.7.2 WC DAMSKI 5,91 m² GMINA RACIBÓRZ H=300cm Hs=250cm
C 0.7.3 WC MĘSKI 5,63 m² GMINA RACIBÓRZ H=300cm Hs=250cm
C
POZ.4.2.B
REI 60
C 0.8 WĘZEŁ CIEPLNY 26,98 m² PKP S.A. H=317cm
POZ.8.1.A
POZ.5.1.2.
H=16CM
WINDA 1
POZ.4.1.B
ZAPLECZE magazynowe
ZAPLECZE socjalne
ZAPLECZE socjalne
C 0.7.1 WC NIEPEŁNOSPRAWNI 7,72 m² GMINA RACIBÓRZ H=300cm Hs=250cm
C 0.6 KOMUNIKACJA 20,89 m² GMINA RACIBÓRZ H=300cm Hs=250cm
POZ.2.2.A H=40CM
A
PAS NIEPALNY EI60 2m
C 0.9 POM. GOSPODARCZE 3,26 m² GMINA RACIBÓRZ H=300cm
C 0.2 LOKAL biuro/handel 21,34 m² GMINA RACIBÓRZ H=309cm
ZAPLECZE socjalne i magazynowe
max. 4 osoby
ZAPLECZE magazynowe
C 0.4 LOKAL HANDLOWY 2 64,33 m2 HANDEL/USŁUGI H=317cm max. 4 osoby
C 0.5 61,82 m2 H=317cm max. 4 os
C 0.3 LOKAL HANDLOWY 1 37,02 m² HANDEL/USŁUGI H=317cm max. 4 osoby
B
POZ.4.2.B
POZ.4.1.B
POZ.8.1.1.
POZ.7.2.3 H=25CM GP: +3,66 DP: +3,41
3.5%
4%
3.25%
NAJEMCA
GM. RACIBÓRZ
NAJEMCA
NAJEMCA
A
PERONY
PARKING ROWEROWY NA 30 M.P.
MIASTO
SEGMENT C

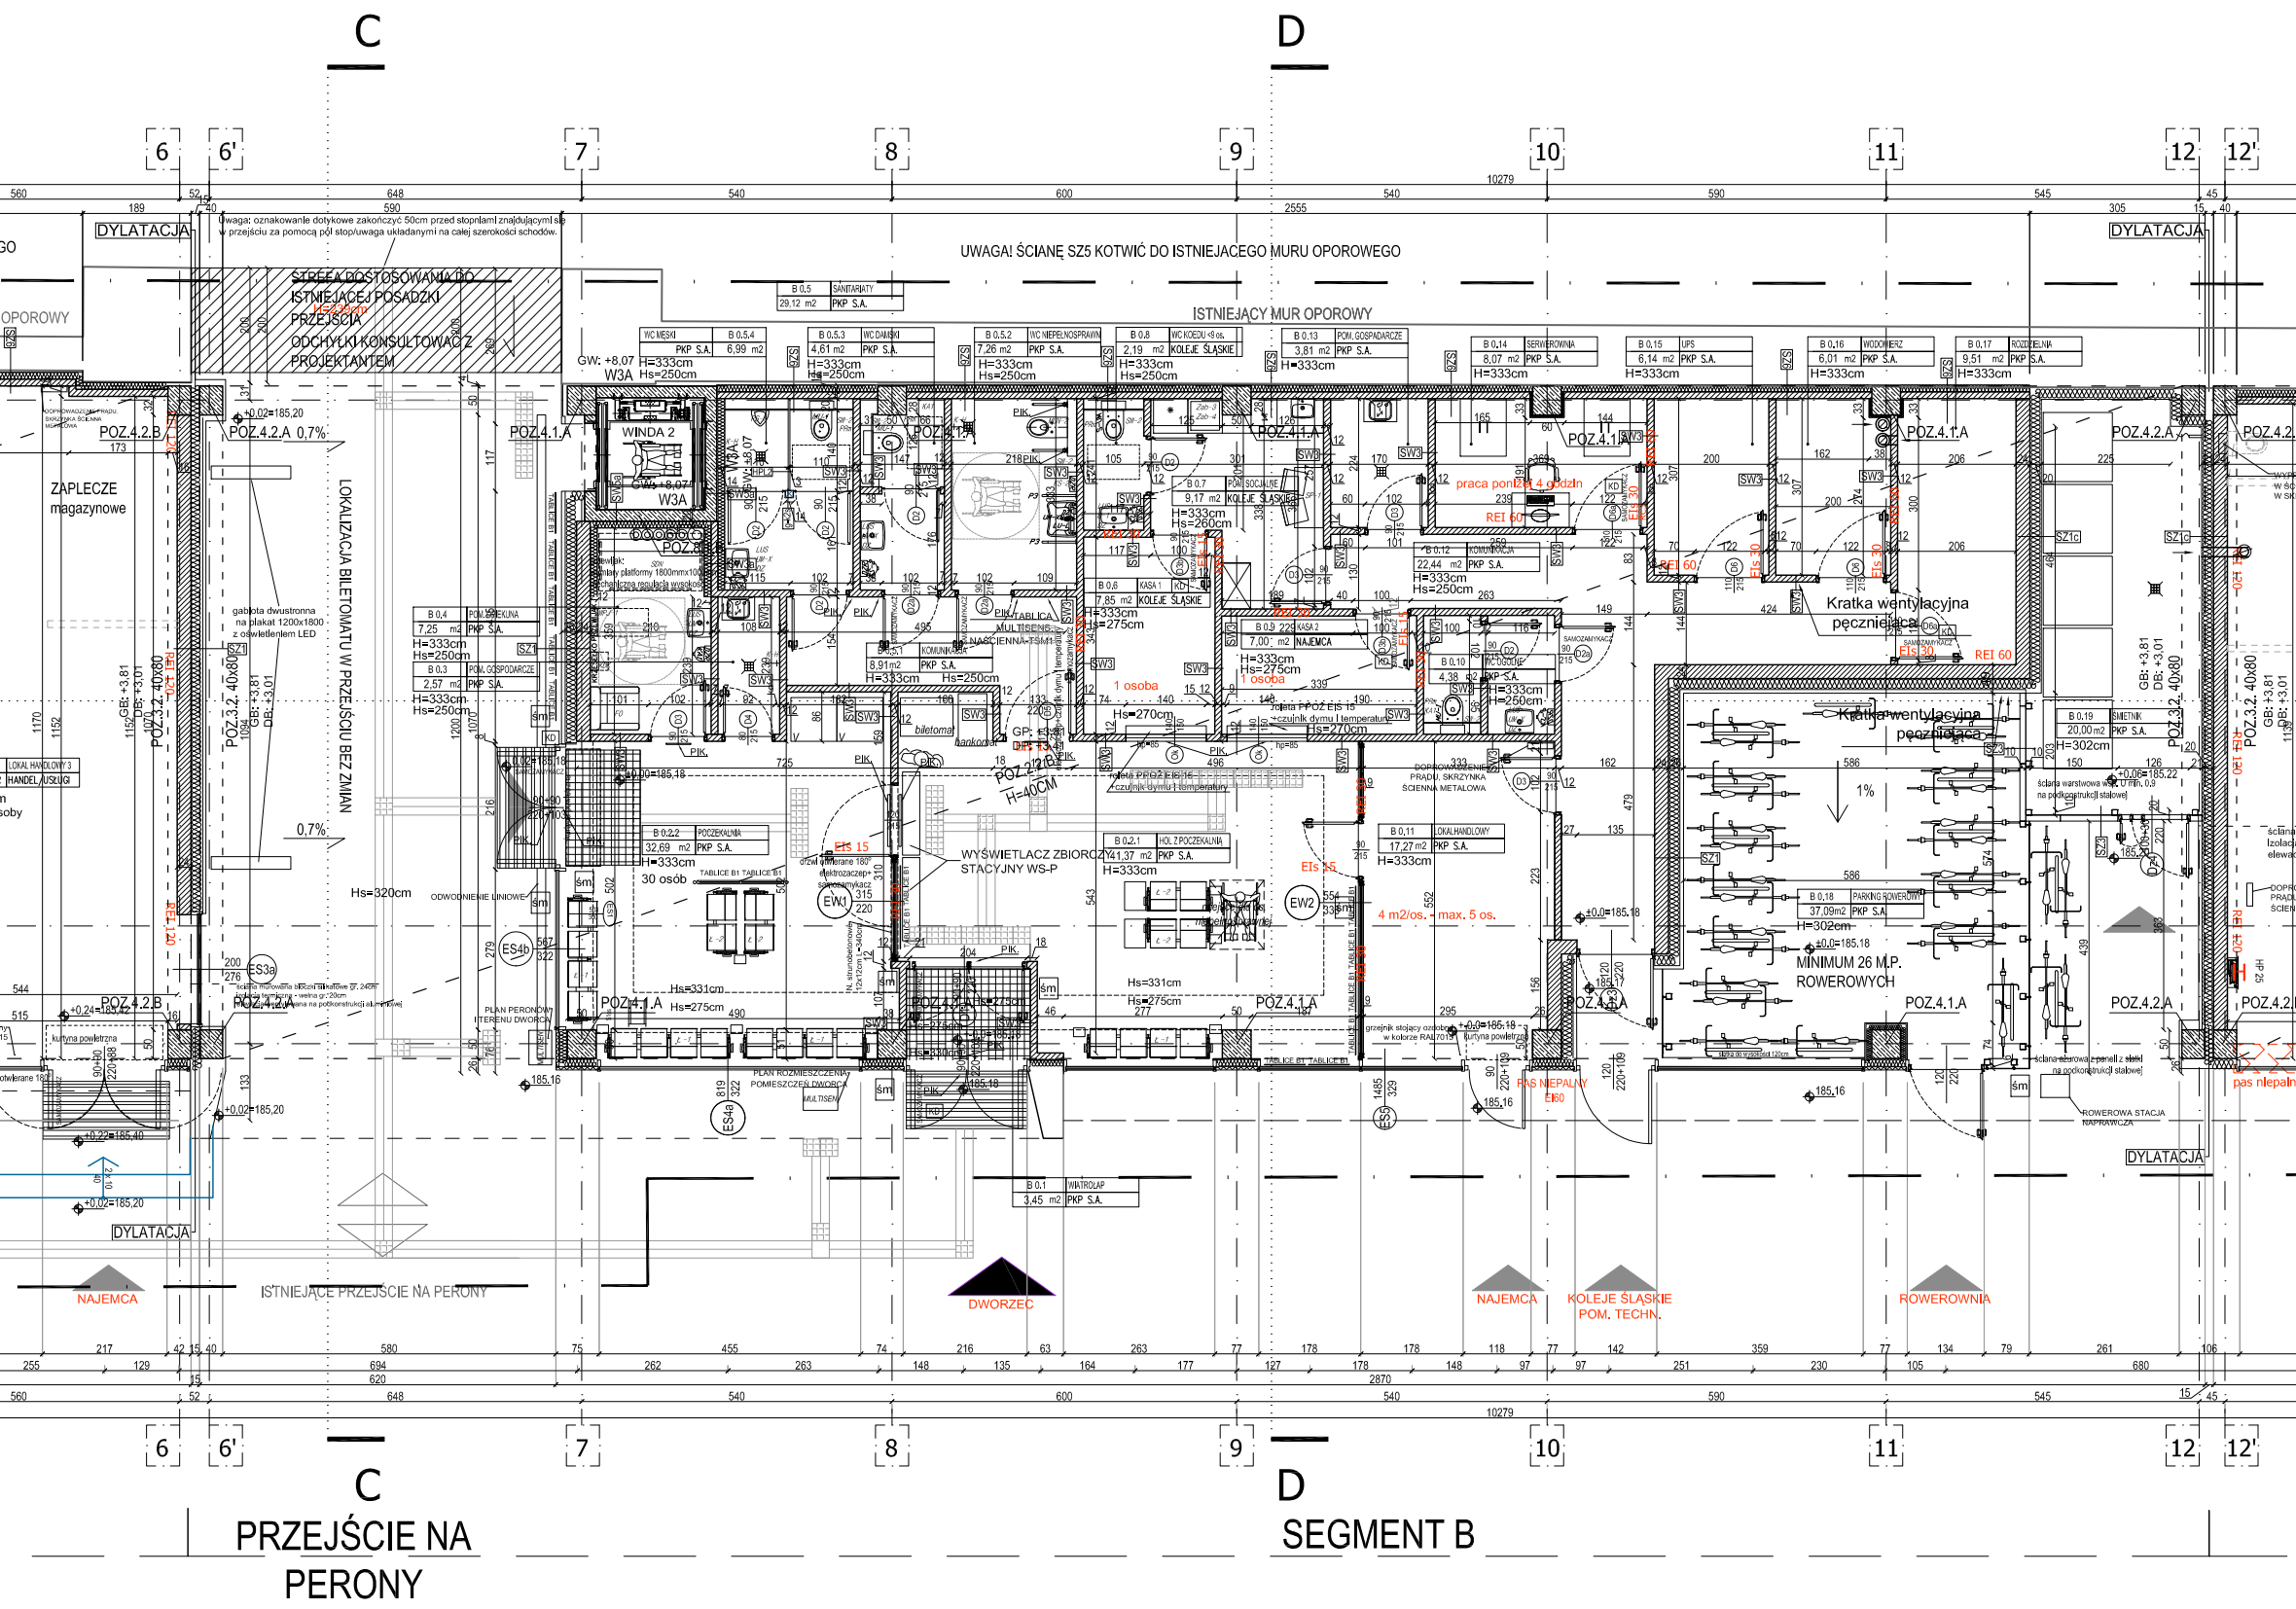

C
D
6
6'
7
8
9
10
11
12
12'
560
52
648
540
600
540
590
545
45
10279
189
590
2555
305
15
40
DYLATACJA
Uwaga: oznakowanie dotykowe zakończyć 50cm przed stopniami znajdującymi się w przejściu za pomocą pól stop/uwaga układanymi na całej szerokości schodów.
UWAGA! ŚCIANĘ SZ5 KOTWIĆ DO ISTNIEJĄCEGO MURU OPOROWEGO
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
OPOROWY
STREFA DOSTOSOWANIA DO ISTNIEJĄCEJ POSADZKI PRZEJŚCIA
ODCHYŁKI KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM
H=239cm
B 0.5 SANITARIATY 29,12 m2 PKP S.A.
WC MĘSKI PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.5.4 6,99 m2
B 0.5.3 WC DAMSKI 4,61 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.5.2 WC NIEPEŁNOSPRAWN 7,26 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.8 WC KOLEDU 2,19 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=333cm Hs=250cm
B 0.13 POM. GOSPODARCZE 3,81 m2 PKP S.A. H=333cm
B 0.14 SERWEROWNIA 8,07 m2 PKP S.A. H=333cm
B 0.15 UPS 6,14 m2 PKP S.A. H=333cm
B 0.16 WODOMIERZ 6,01 m2 PKP S.A. H=333cm
B 0.17 ROZDZIELNIA 9,51 m2 PKP S.A. H=333cm
GW: +8,07
W3A
WINDA 2
POZ.4.1.A
POZ.4.2.B
POZ.4.2.A
POZ.4.2.A 0,7%
POZ.3.2. 40x80
GB: +3,81
DB: +3,01
ZAPLECZE magazynowe
gablota dwustronna na plakat 1200x1800 z oświetleniem LED
LOKALIZACJA BILETOMATU W PRZEJŚCIU BEZ ZMIAN
+0,02=185,20
B 0.4 POM. SPRZĄTACZKI 7,25 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.3 POM. GOSPODARCZE 2,57 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.7 POM. SOCJALNE 9,17 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=333cm Hs=260cm
B 0.6 KASA 1 7,85 m2 KOLEJE ŚLĄSKIE H=333cm Hs=275cm
B 0.9 KASA 2 7,00 m2 NAJEMCA H=333cm Hs=275cm
1 osoba
B 0.12 KOMUNIKACJA 22,44 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.10 WC OGÓLNE 4,38 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
B 0.5.1 KOMUNIKACJA 8,91 m2 PKP S.A. H=333cm Hs=250cm
praca poniżej 4 godzin
REI 60
EIs 30
EIs 15
Kratka wentylacyjna pęczniejąca
B 0.19 SMIETNIK 20,00 m2 PKP S.A. H=302cm
TABLICA MULTISENS NAŚCIENNA-TSM1
biletomat
bankomat
GP: +1
H=40CM
POZ.2.2.D
Hs=270cm
roleta PPOŻ EIs 15
czujnik dymu i temperatury
DOPROWADZENIE PRADU, SKRZYNKA ŚCIENNA METALOWA
B 0.2.2 POCZEKALNIA 32,69 m2 PKP S.A. H=333cm
30 osób
B 0.2.1 HOL Z POCZEKALNIA 41,37 m2 PKP S.A. H=333cm
B 0.11 LOKAL HANDLOWY 17,27 m2 PKP S.A. H=333cm
4 m2/os. - max. 5 os.
WYŚWIETLACZ ZBIORCZY STACYJNY WS-P
TABLICE B1 TABLICE B1
EW1
EW2
ES4b
ES3a
ES4a
ES5
Hs=320cm
ODWODNIENIE LINIOWE
Hs=331cm
Hs=275cm
PLAN PERONOWY I TERENU DWORCA
PLAN ROZMIESZCZENIA POMIESZCZEŃ DWORCA
MULTISEN
LOKAL HANDLOWY 3 HANDEL /USŁUGI
0,7%
+0,24=185,42
kurtyna powietrzna
+0,22=185,40
+0,02=185,20
+0,00=185,18
±0,0=185,18
B 0.18 PARKING ROWEROWY 37,09m2 PKP S.A. H=302cm
MINIMUM 26 M.P. ROWEROWYCH
1%
grzejnik stojący ozdobny w kolorze RAL7016
PAS NIEPALNY EI60
pas niepalny
ROWEROWA STACJA NAPRAWCZA
ściana warstwowa z paneli z stali na podkonstrukcji stalowej
B 0.1 WIATROŁAP 3,45 m2 PKP S.A.
PIK
KD
SW3
SZ5
SZ1
ŚM
ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE NA PERONY
NAJEMCA
DWORZEC
KOLEJE ŚLĄSKIE POM. TECHN.
ROWEROWNIA
255
129
217
694
620
262
455
263
148
135
164
177
127
178
2870
142
251
359
230
105
134
261
680
PRZEJŚCIE NA PERONY
SEGMENT B

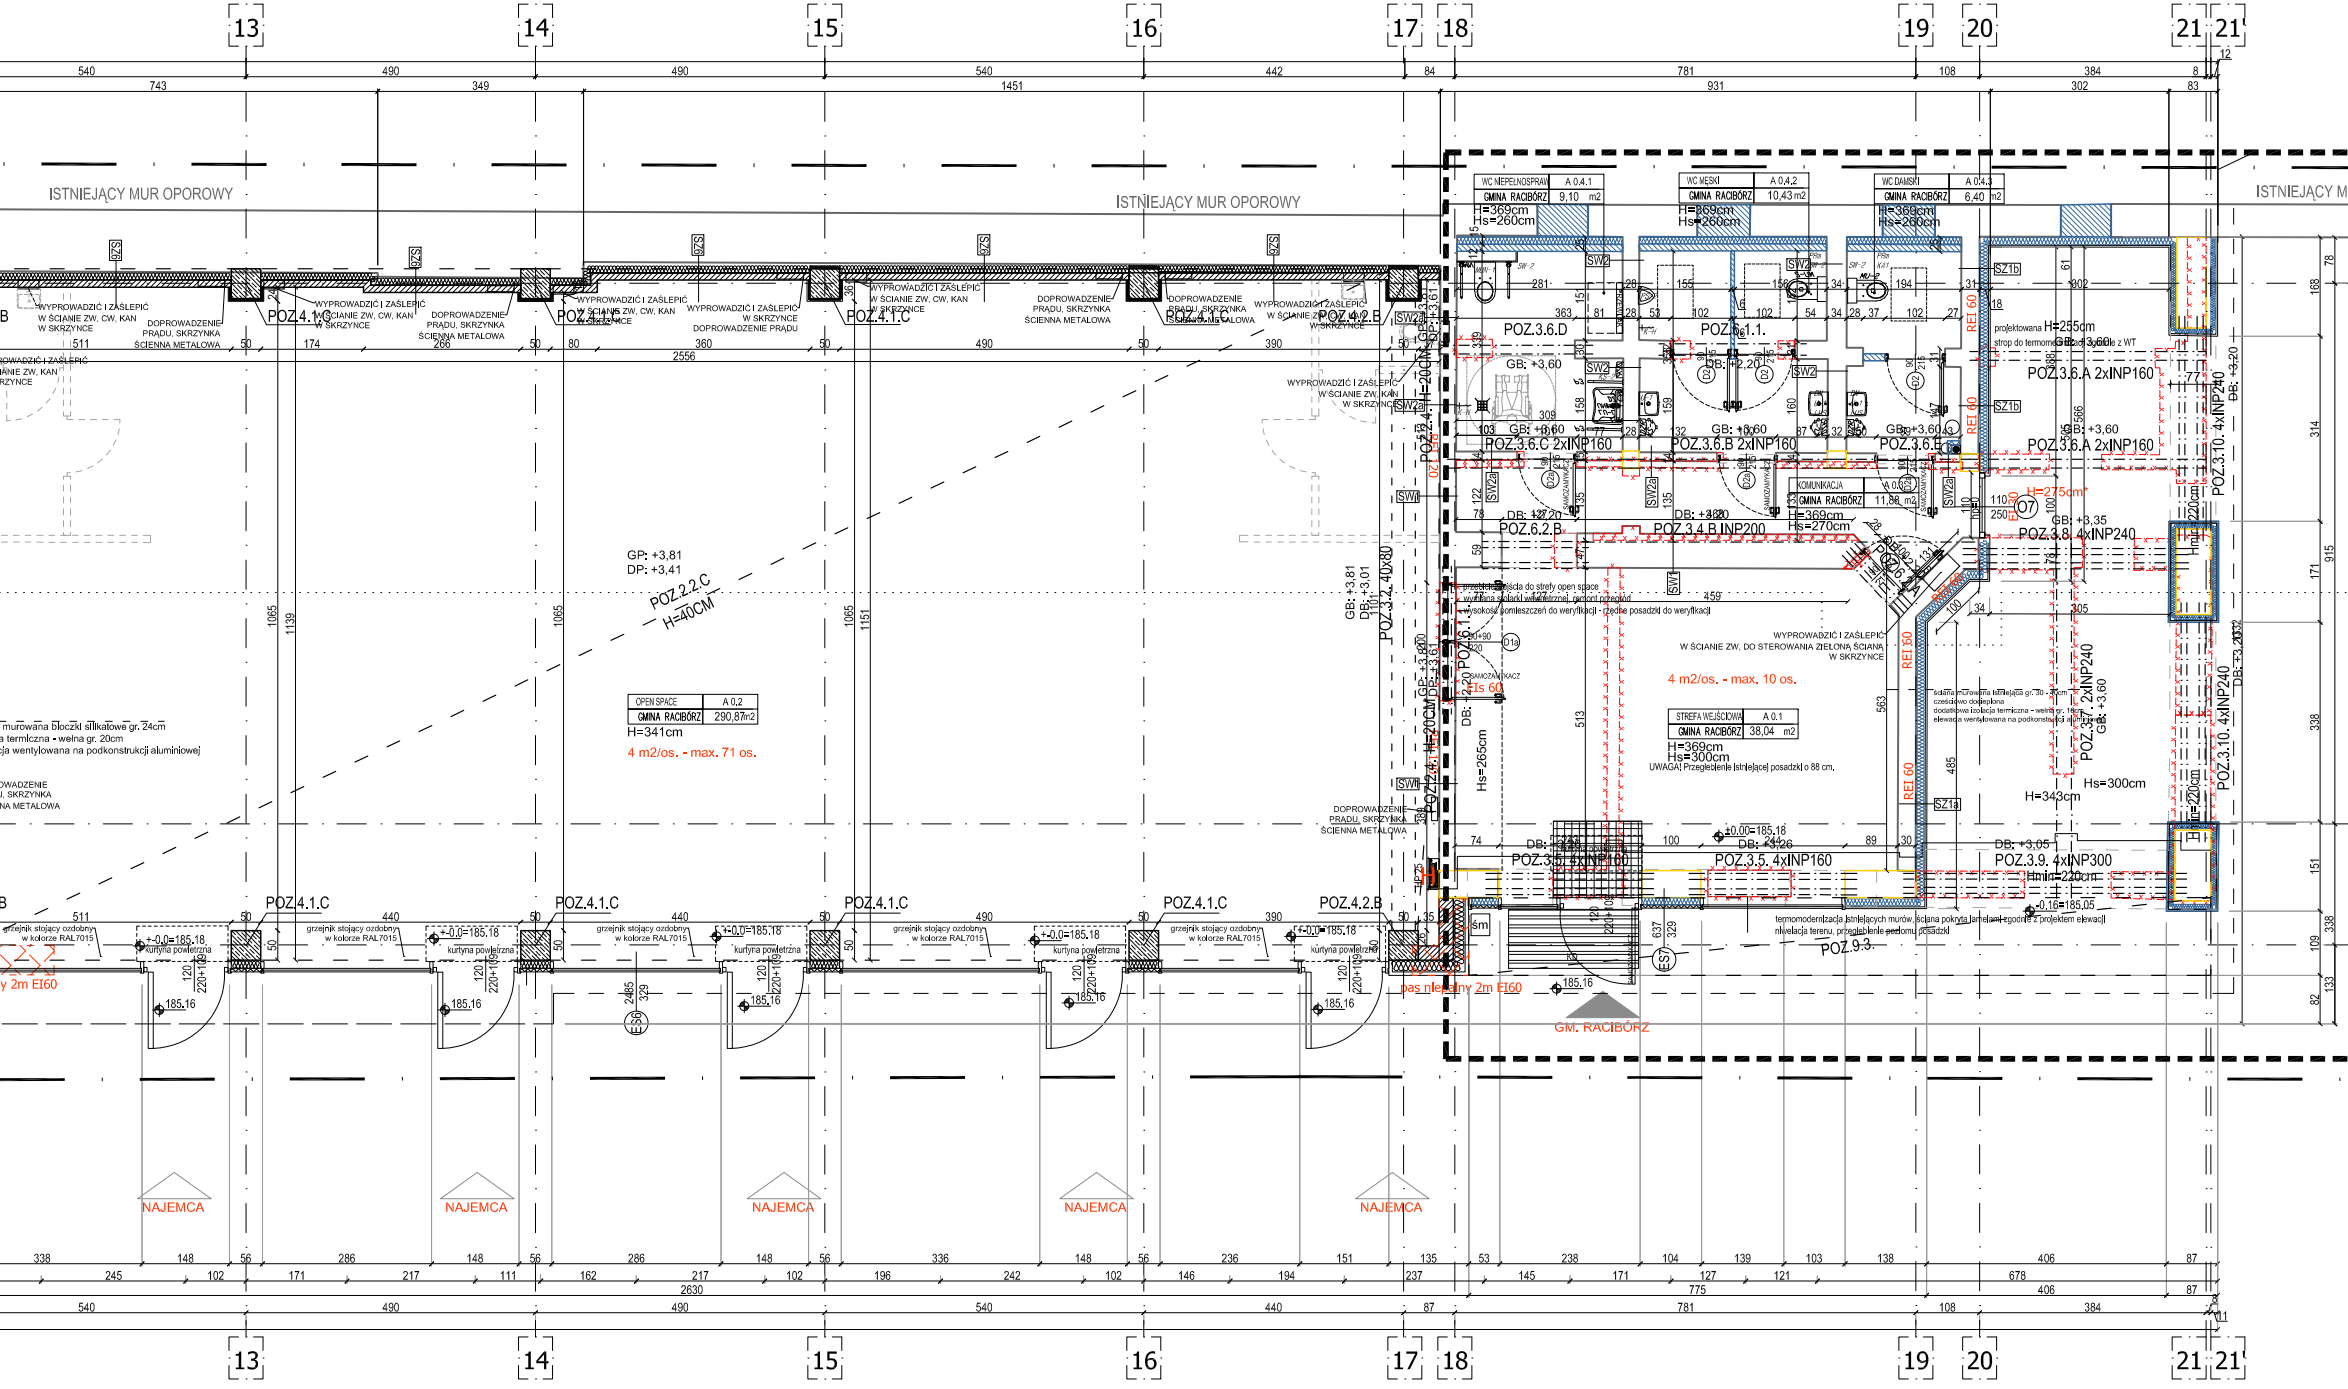
13
14
15
16
17
18
19
20
21
21
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
ISTNIEJĄCY M
POZ.4.1.C
POZ.4.2.B
WYPROWADZIĆ I ZAŚLEPIĆ W ŚCIANIE ZW, CW, KAN W SKRZYNCE
DOPROWADZENIE PRĄDU, SKRZYNKA ŚCIENNA METALOWA
GP: +3,81
DP: +3,41
POZ.2.2.C
H=40CM
OPEN SPACE
A 0.2
GMINA RACIBÓRZ
290,87m2
H=341cm
4 m2/os. - max. 71 os.
WC NIEPEŁNOSPRAW
A 0.4.1
9,10 m2
WC MĘSKI
A 0.4.2
10,43 m2
WC DAMSKI
A 0.4.3
6,40 m2
H=369cm
Hs=260cm
POZ.3.6.D
POZ.3.6.1.
POZ.3.6.C 2xINP160
POZ.3.6.B 2xINP160
POZ.3.6.A 2xINP160
POZ.6.2.B
POZ.3.4.B INP200
KOMUNIKACJA
11,88 m2
H=369cm
Hs=270cm
H=255cm
H=275cm
POZ.3.8. 4xINP240
POZ.3.10. 4xINP240
POZ.3.7. 2xINP240
POZ.3.2. 40x80
STREFA WEJŚCIOWA
A 0.1
38,04 m2
H=369cm
Hs=300cm
UWAGA! Przegłębienie istniejącej posadzki o 88 cm.
4 m2/os. - max. 10 os.
WYPROWADZIĆ I ZAŚLEPIĆ W ŚCIANIE ZW, DO STEROWANIA ZIELONA ŚCIANA W SKRZYNCE
REI 60
EIs 60
H=343cm
Hs=300cm
POZ.3.5. 4xINP160
POZ.3.9. 4xINP300
±0,00=185,18
-0,16=185,05
POZ.9.3.
termomodernizacja istniejących murów, ściana pokryta lamelami zgodnie z projektem elewacji
niwelacja terenu, przegłębienie poziomu posadzki
pas niepalny 2m EI60
GM. RACIBÓRZ
grzejnik stojący ozdobny w kolorze RAL7015
kurtyna powietrzna
NAJEMCA
NAJEMCA
NAJEMCA
NAJEMCA
NAJEMCA
ściana murowana bloczki silikatowe gr. 24cm
izolacja termiczna - wełna gr. 20cm
elewacja wentylowana na podkonstrukcji aluminiowej
540
490
490
540
442
84
781
108
384
743
349
1451
931
302
2556
2630
775
406
440
87
781
108
384

SEGMENT A

DWORZEC TYMCZASOWY PRZYZIEMIE, CZĘŚĆ PRZEBUDOWYWANA, SEGMENT C, I ETAP INWESTYCJI

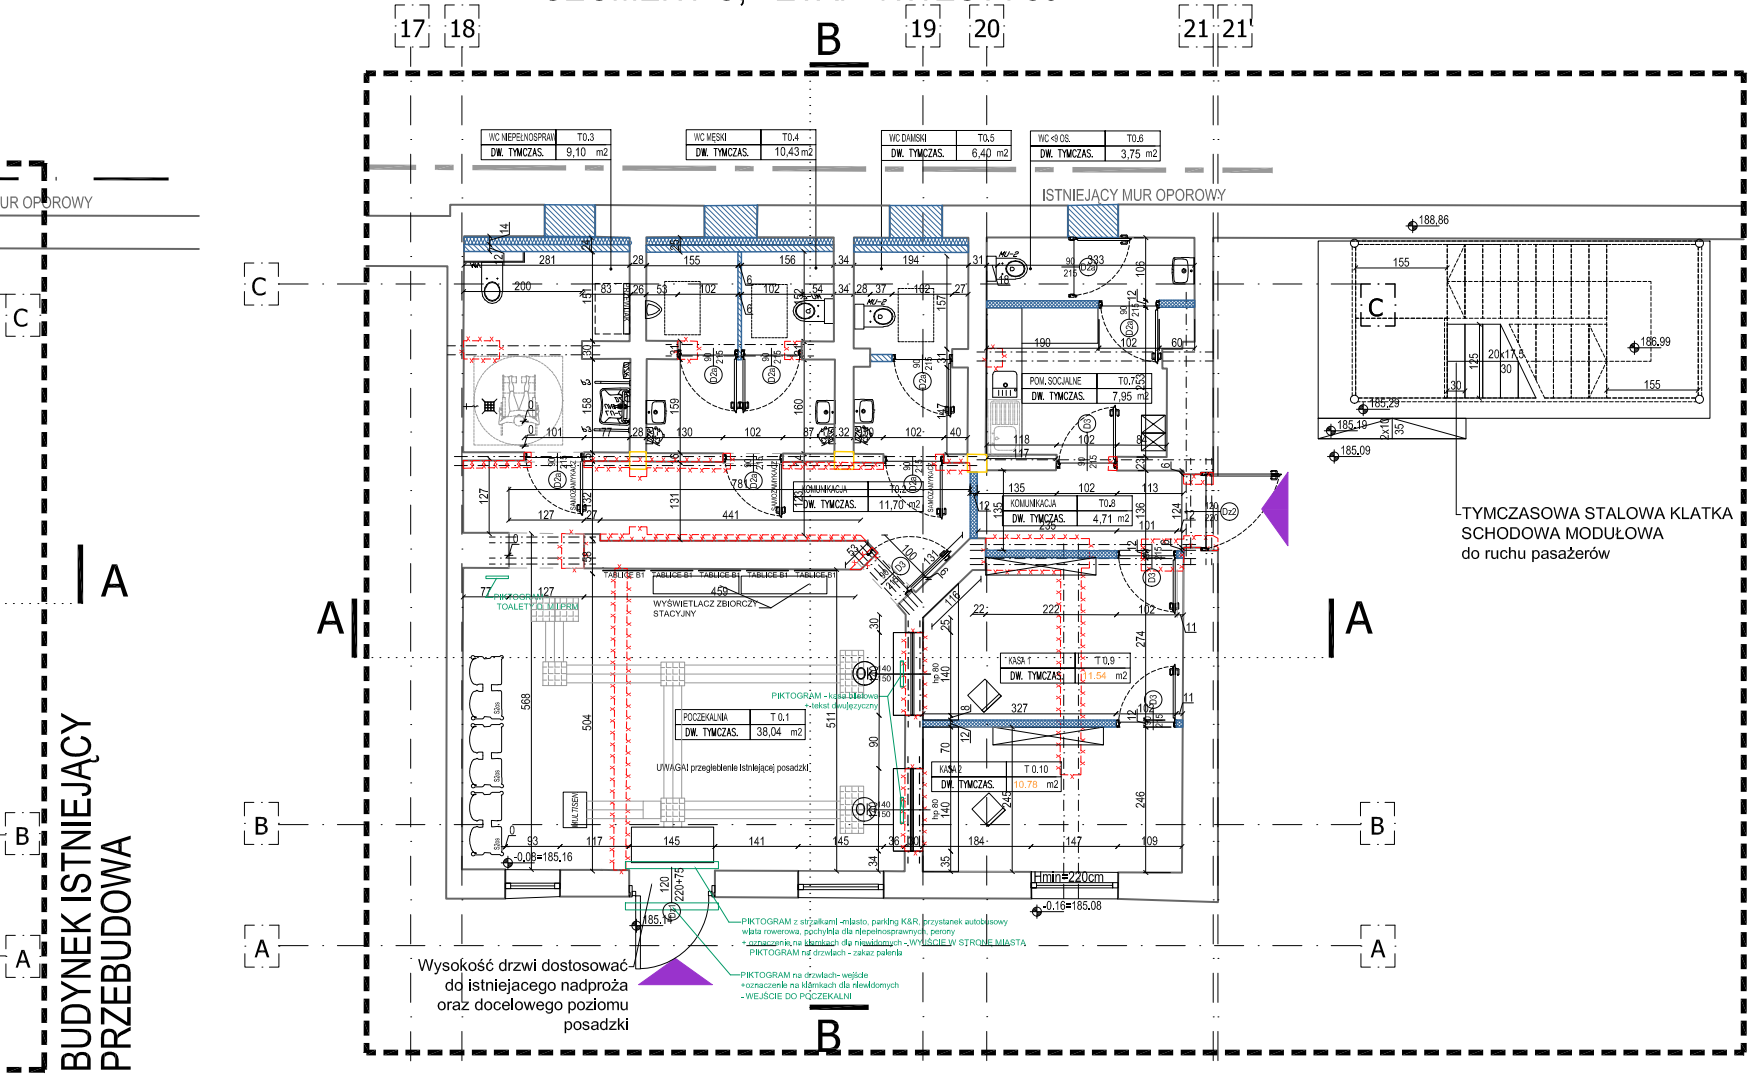
17
18
B
19
20
21
21'
WC NIEPEŁNOSPRAW T0.3 DW. TYMCZAS. 9,10 m2
WC MĘSKI T0.4 DW. TYMCZAS. 10,43 m2
WC DAMSKI T0.5 DW. TYMCZAS. 6,40 m2
WC <9 OS. T0.6 DW. TYMCZAS. 3,75 m2
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
UR OPOROWY
188,86
186,99
185,29
185,19
185,09
POM. SOCJALNE T0.7 DW. TYMCZAS. 7,95 m2
KOMUNIKACJA T0.2 DW. TYMCZAS. 11,70 m2
KOMUNIKACJA T0.8 DW. TYMCZAS. 4,71 m2
TABLICE BT
WYŚWIETLACZ ZBIORCZY STACYJNY
PIKTOGRAM TOALETY Z STRZAŁKĄ
POCZEKALNIA T 0.1 DW. TYMCZAS. 38,04 m2
UWAGA! przeglebienie istniejącej posadzki
PIKTOGRAM - kasa biletowa + tekst dwujęzyczny
KASA 1 T 0.9 DW. TYMCZAS. 11,54 m2
KASA 2 T 0.10 DW. TYMCZAS. 10,78 m2
Hmin=220cm
-0.06=185.16
-0.16=185.08
185.14
TYMCZASOWA STALOWA KLATKA SCHODOWA MODUŁOWA do ruchu pasażerów
C
B
A
Wysokość drzwi dostosować do istniejącego nadproża oraz docelowego poziomu posadzki
PIKTOGRAM z strzałkami -miasto, parking K&R, przystanek autobusowy wiata rowerowa, pochylnia dla niepełnosprawnych, perony
+ oznaczenie na klamkach dla niewidomych - WYJŚCIE W STRONĘ MIASTA
PIKTOGRAM na drzwiach - zakaz palenia
PIKTOGRAM na drzwiach- wejście
+oznaczenie na klamkach dla niewidomych
- WEJŚCIE DO POCZEKALNI
BUDYNEK ISTNIEJĄCY PRZEBUDOWA

DWORZEC TYMCZASOWY ELEWACJA

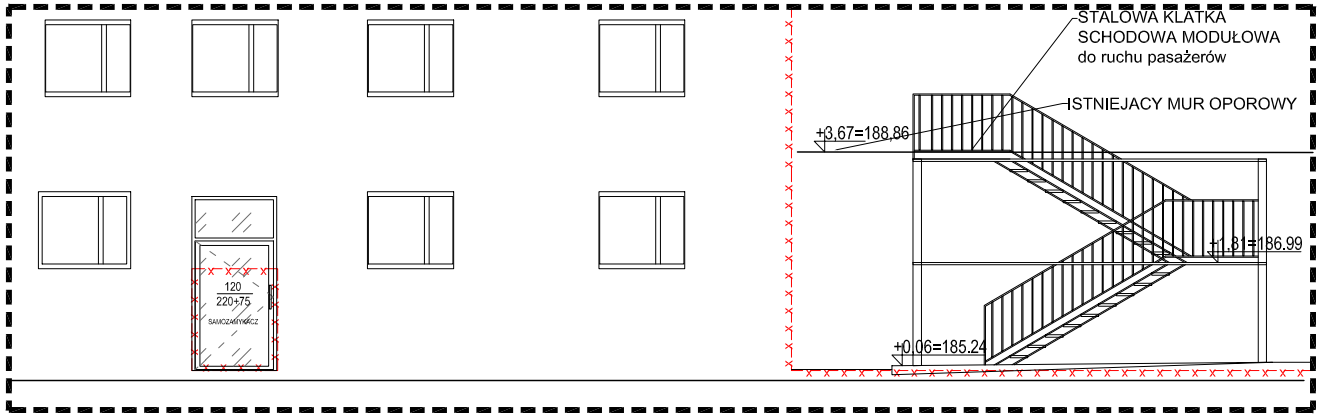
STALOWA KLATKA SCHODOWA MODUŁOWA do ruchu pasażerów
ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY
+3,67=188,86
+1,81=186,99
+0,06=185,24
120
220+75
SAMOZAMYKACZ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DWORCA TYMCZASOWEGO				
	NR POM	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
SEGMENT A	T0.1	POCZEKALNIA	GRES	38,04
	T0.2	KOMUNIKACJA	GRES	11,7
	T0.3	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRES	9,1
	T0.4	WC MĘSKI	GRES	10,43
	T0.5	WC DAMSKI	GRES	6,4
	T0.6	WC<9 OS.	GRES	3,75
	T0.7	POM. SOCJALNE	GRES	7,95
	T0.8	KOMUNIKACJA	GRES	4,04
	T0.9	KASA 1	GRES	12,21
	T0.10	KASA 2	GRES	10,78
	SUMA			114,4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PRZYZIEMIA

	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
SEGMENT A	A0.1	STREFA WEJŚCIOWA	GRES	38,04
	A0.2	OPEN SPACE	BEZ WARST WYKOŃ.	290,87
	A0.3	KOMUNIKACJA	GRES	11,88
	A0.4.1	WC NIEPEŁNOSPRAWNY	GRES	9,30
	A0.4.2	WC MĘSKI	GRES	10,43
	A0.4.3	WC DAMSKI	GRES	6,40
			SUMA	366,72
	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
SEGMENT B	B0.1	WIATROŁAP	GRES	3,48
	B0.2.1	HOL Z POCZEKALNIĄ	GRES	41,37
	B0.2.2	POCZEKALNIA	GRES	32,68
	B0.3	POM. GOSPODARCZE	GRES	2,87
	B0.4	POM. OPIEKUNA Z DZIECKIEM	GRES	7,25
	B0.5.1	KOMUNIKACJA	GRES	8,91
	B0.5.2	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRES	7,26
	B0.5.3	WC DAMSKI	GRES	4,63
	B0.5.4	WC MĘSKI	GRES	6,99
	B0.6	KASA 1	GRES	7,88
	B0.7	POM. SOCJALNE	GRES	5,37
	B0.8	WC KOEDUKACYJNE <9 OS.	GRES	2,19
	B0.9	KASA 2	GRES	7,00
	B0.10	WC OGÓLNE	GRES	4,38
	B0.11	LOKAL HANDLOWY	BEZ WARST WYKOŃ.	17,27
	B0.12	KOMUNIKACJA	GRES	22,44
	B0.13	POM. GOSPODARCZE	GRES	3,83
	B0.14	SERWEROWNIA	GRES	8,07
	B0.15	UPS	GRES	6,14
	B0.16	WODOMIERZ	GRES	6,01
	B0.17	ROZDZIELNIA	GRES	9,61
			SUMA	218,84
	NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
SEGMENT C	C0.1	WIATROŁAP	GRES	6,04
	C0.2	LOKAL BIURO/HANDEL	BEZ WARST WYKOŃ.	21,34
	C0.3	LOKAL HANDLOWY 1	BEZ WARST WYKOŃ.	37,02
	C0.4	LOKAL HANDLOWY 2	BEZ WARST WYKOŃ.	64,33
	C0.5	LOKAL HANDLOWY 3	BEZ WARST WYKOŃ.	61,82
	C0.6	KOMUNIKACJA	GRES	20,89
	C0.7.1	WC NIEPEŁNOSPRAWNI	GRES	7,72
	C0.7.2	WC DAMSKI	GRES	6,91
	C0.7.3	WC MĘSKI	GRES	6,63
	C0.8	WĘZEŁ CIEPLNY	GRES	26,98
	C0.9	POM. GOSPODARCZE	GRES	3,26
	C0.10	SCHODY	GRES	9,57
			SUMA	298,84
	B0.18	ROWEROWNIA		37,09
	B0.19	ŚMIETNIK		20,00
		SUMA POWIERZCHNI PRZYZIEMIA		846,8

D1
- blacha tytan-cynk na podwójny rąbek z taśmą uszczelniającą rąbek - proj.
- deskowanie pełne 3cm - proj.
- szczelina wentylacyjna ~4cm - proj.
- membrana paroprzepuszczalna
- deskowanie - proj.
- konstrukcja drewniana zapewniająca spadek - proj.
- wełna mineralna 30 cm - proj.
- paroizolacja - proj.
- konstrukcja dachu - istn.
- sufit podwieszany na podkonstrukcji - proj.

D2
- blacha tytan-cynk na podwójny rąbek - proj.
- deskowanie 3cm - proj.
- szczelina wentylacyjna 8cm - proj.
- membrana paroprzepuszczalna - proj.
- deskowanie - istn.
- wełna mineralna 15 cm proj., między krokwiami - istn.

SZ1
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-
  UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ1a
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-
  UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ1b
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-
  UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- płytki ceramiczne - proj.

SZ1c
- tynk cementowo-wapienny zbrojony siatką
- wełna mineralna 20 cm - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ1d
- zielona ściana (max 90kg/m²) - proj.
- tynk cementowo-wapienny zbrojony siatką
- wełna mineralna 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk cementowo-wapienny/ płytki ceramiczne - proj.

SZ2
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-
  UWAGA: dwa rodzaje blachy zgodnie z elewacjami - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełna mineralna - 20 cm - proj.
- ściana żelbetowa 20 cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ3
- płyta warstwowa o grubości 10 cm, RAL 7016, współczynnik U: 0,44 (W/m²K) - proj.
- podkonstrukcja stalowa systemowa - proj.

SZ4
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-cegła pełna klinkierowa czerwona o wymiarach 50 x 10 x 4cm - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ4a
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-cegła pełna klinkierowa czerwona o wymiarach 50 x 10 x 4cm - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- ściana żelbetowa 20cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.

SZ4b
- elewacja wentylowana na podkonstrukcji systemowej-cegła pełna klinkierowa czerwona o wymiarach 50 x 10 x 4cm - proj.
- podkonstrukcja, wypełnienie wełną mineralną 20 cm - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trachitową - proj.

SZ5
- wypełnienie kulki spienionym betonem - proj.
- ściana z bloczków betonowych fundamentowych 24 cm - proj.
- izolacja przeciwwodna-2x - proj.
- styropian ekstrudowany min 12 cm - proj.
- ściana z bloczków silikatowych/ żelbetowa (zgodnie z rzutem) - proj.
- tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne - proj.

SZ6
- mur oporowy - istn.
- wyrównanie lica ściany - proj.
- izolacja przeciwwodna-2x - proj.
- styropian ekstrudowany min 12 cm - proj.
- ściana z bloczków silikatowych/ żelbetowa (zgodnie z rzutem) - proj.
- tynk cementowo-wapienny/płytki ceramiczne - proj.

SW1
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trachitową - proj.
- cegła pełna - istn.
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trachitową - proj.

SW2
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- cegła pełna - istn.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW2a
- tynk renowacyjny kryty szpachlą wapienno-trachitową - proj.
- cegła pełna - istn.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW3
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- bloczki silikatowe 12cm - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW3a
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- odeplenie wełną mineralną 12cm - proj.
- bloczki silikatowe 12cm - proj.
- odeplenie wełną mineralną 12cm - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW4
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- bloczki silikatowe 24cm - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW5
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- ściana żelbetowa 20cm - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW5a
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- odeplenie wełną mineralną 12cm - proj.
- ściana żelbetowa 20cm - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW6
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- bloczki silikatowe 8cm - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SW7
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- ściana g-k na stelażu stalowym 12cm - proj.
  UWAGA- od strony łazienek stosować płyty dedykowane do pomieszczeń mokrych
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SD1
- gładź gipsowa - proj.
- tynk cementowo wapienny - proj.
- pustak ceramiczny 12cm - proj.
- tynk cementowo wapienny - proj.
- gładź gipsowa - proj.

LEGENDA

GRANICE INWESTYCJI

ISTNIEJĄCE ELEMENTY

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE PRZEMUROWANIA, MUROWANIA, DOMUROWANIA

PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

PROJEKTOWANE ELEM. KONSTRUKCYJNE

MOŻLIWOŚĆ WYDZIELENIA POMIESZCZENIA

KD
KONTROLA DOSTĘPU PROJ.

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA PROJ.

WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA PROJ.

PROJEKTOWANE ŚCIANKI G-K

PROJ. BARIERKI CAŁOSZKLANE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO

SYSTEM FON - FAKTURA INFORMACYJNA - KOPUŁKI

SYSTEM FON - FAKTURA KIERUNKOWA - BRUZDY

▲ GŁÓWNE WEJŚCIE DO BUDYNKU

△ WEJŚCIE POMOCNICZE

▲ DWORZEC GŁÓWNE WEJŚCIE NA DWORZEC

SD2
- gładź gipsowa - proj.
- tynk cementowo wapienny - proj.
- pustak ceramiczny 12cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

SD3
- płytki ceramiczne/tynk - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.
- pustak ceramiczny 12cm - proj.
- tynk cementowo-wapienny - proj.
- płytki ceramiczne/tynk - proj.

UWAGE

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
2. Na złączeniach do istniejących sieci, instalacji oraz peronów należy przewidzieć ewentualną konieczność zastosowania ścianki systemowej zapobiegającej naruszeniu gruntem poza wykopem.
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - część konstrukcyjna (konstrukcja - projekt wykonawczy).
4. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
5. Szerokość otworów drzwiowych dostosować do wybranego systemu, aby zachować projektowaną szerokość światła przejścia drzwi.
6. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać i montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
7. Montaż, rozmieszczenie oraz ilości siedzisk, przejść, przejść ze stopniami, ich szerokości, zabezpieczenie należy wykonywać ściśle w oparciu o obowiązujące przepisy.
8. Wszystkie materiały podane w dokumentacji jako przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych zamiennych o takich lub lepszych parametrach technicznych. W takiej sytuacji wykonawca robót jest zobowiązany do uzgodnienia tych materiałów z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
9. Dobierając podnośnik pionowy należy zwrócić szczególną uwagę na zaprojektowane parametry techniczne. Projektant dopuszcza inne rozwiązanie pod warunkiem uzgodnienia tych rozwiązań z projektantem pełniącym nadzór autorski.
10. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania rysunków montażowych takich elementów jak okna, drzwi, balustrady, pomosty techniczne oraz wszelkiego wyposażenia budynku wymagającego montażu, także systemowych elementów wykończenia, a w szczególności elementów akustycznych. Przed montażem konieczne jest uzgodnienie z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.
11. Podane w projekcie wymagania pożarowe dla poszczególnych elementów budynku należy traktować jako minimalne konieczne.
12. Wszystkie przegrody we wszystkich pomieszczeniach i przestrzeniach technicznych, w których znajdują się urządzenia techniczne przeznaczone są do wygłuszenia zgodnie z zaleceniami karty katalogowej producenta urządzeń.
13. W związku z tym, że teren inwestycji charakteryzuje się różnicami wysokości terenu wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia przed przystąpieniem do prac budowlanych, szczegółowych pomiarów geodezyjno-wysokościowych dla obszaru pod budynkiem oraz terenów przyległych i przedłożenia projektantowi w celu weryfikacji.
14. Prowadzenie wszelkich prac poza działką Inwestora (np. prace przyłączeniowe) musi zakończyć się przywróceniem do stanu pierwotnego. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć to w ramach składanej oferty.
15. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
16. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać dokładnych pomiarów geodezyjnych wszystkich przyjętych na etapie projektowym rzędnych. Różnice w stosunku do projektu należy niezwłocznie zgłosić Projektantowi.

GPVT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
ul. Pamiątkowa 2/37 61-512 Poznań tel/fax 061 224 81 20
biuro@gpvt.pl

Numer umowy: KFZ01.022.IP.3742.2020	Branża: ARCHITEKTURA			Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	
Inwestor:	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa				
Nazwa Inwestycji:	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: "Przebudowa dworca kolejowego Racibórz"				
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr 4771/105 Pl. Dworcowy 1, 47-400 Racibórz				
Projektant:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pacer	upr.nr WP-00A/OKK/UpB/30/2007		
Opracowanie:					
Sprawdzający:	ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Tomasz Białoszewski	upr.nr WP-00A/OKK/UpB/48/2011		
Treść rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA				
Data rozpoczęcia projektu:		Sporządził:	Data:	Nr rysunku:	Skala:
Ostatnia modyfikacja:			03.2021	Aw01	1:50

Uwaga: Projekt Architektoniczny Rozpatrywać Łącznie z Projektami Branżowymi © Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie w całości lub części bez zgody właściciela dokumentacji zabronione.